

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM

Hajdúszoboszló, Gönczy P. u.17.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2023.

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 19. § (1) bekezdése, valamint a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, valamint az 54/2014. BM. rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról értelmében a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Közgazdasági Technikum Tűzvédelmi Szabályzatát, mint az Iskola igazgatója az alábbiak szerint adom ki és alkalmazását elrendelem.

A tűzvédelmi szabályzat hatálya

1. A tűzvédelmi szabályzat *(továbbiakban TSZ.)* az iskola belső tűzvédelmi alapszabálya, amely az iskola tűzvédelmi előírásait tartalmazza.
2. A területi hatálya kiterjed az iskola és tanműhelyei területére.
3. Személyi hatálya az iskolával munkaviszonyban álló munkavállalókra, az iskola területén dolgozó, tartózkodó, szolgáltatást igénybevevő, valamint a szerződéses munkát végző más gazdálkodó szervezet munkavállalóira terjed ki.
4. A szabályzat jóváhagyása napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. A kiadással kapcsolatos ügyintézés az iskola igazgatójának feladata.

Általános rendelkezések

Az iskola dolgozói kötelesek a létesítmény, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodni a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és jelen szabályzatban foglalt tűzvédelmi követelmények megtartásáról, a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről gondoskodni.

Kötelesek a tűzvédelmi jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban foglaltak szerint végezni tevékenységüket, illetőleg a létesítmény, építmények, helyiségek tűzvédelmi szabályzataiban foglaltakat megismerni és megtartani.

A tűzvédelmi feladatok ellátását felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy szolgáltatásának igénybevételével biztosítom érvényes szerződés alapján. Az iskola tűzvédelmi tevékenységének irányítására Tűzvédelmi Szervezetet hozok létre.

Hajdúszoboszló, 2023 augusztus 01.

.....
Makrainé Kordás Anita


mb.igazgató



2023.07.27.-én készítette:

Képesítést igazoló dokumentum

- száma: N-31/1992.
- kiállító intézmény neve: Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola
- kiállítás dátuma: 1992.06.25.


Véghe Sándor
okl. tűzvédelmi üzem-műmő
munka, -környezetvédelmi technikus
biztonságtechnikai felülvizsgáló
N-31/1992.; 491/1998.; I-177/2000
Tel.: 06-20/928-4456

A tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályok, tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai, kötelezettségei

A tűzvédelmi szervezet felépítésében az irányítást a Tűzvédelmi Koordinatív Vezetés látja el, a tűzvédelmi szervezet tagjai az iskola igazgató, a tanműhelyek vezetői valamint a tűzvédelmi szolgáltató .

Tűzvédelmi Koordinatív Vezetés szerkezeti felépítése

- * Vezető - mb. Igazgató, Makrainé Kordás Anita
- * Tag - tűzvédelmi szolgáltató, Végh Sándor

Feladata

A Tűzvédelmi Koordinatív Vezetés az iskola *tanácsadó, véleményező, javaslattevő* és tűzvédelmi kérdésekben *intézkedésre jogosult egysége*.

A szervezet az alábbiak szerinti feladatkörökben és rendszerben végzik tevékenységüket, a tagok közül az intézmény alkalmazottai munkakörük mellett, azzal párhuzamosan, a tűzvédelmi szolgáltató az érvényben lévő szerződése szerint.

A megbízott igazgató, mint a tűzvédelmi szervezet vezetőjének feladata

A Tűzvédelmi Vezető tevékenysége során a Tűzvédelmi Koordinatív Szervezetben való hatékony részvételhez kapcsolódóan irányítja a tagok tevékenységét.

- * Elősegíti az iskola tűzvédelmi helyzetének fejlődését;
- * Rendszeresen negyedévenként vizsgálja és értékeli az iskola tűzvédelmi helyzetét, a tűzvédelmi szervezet vezetőjeként a szervezeti tagok negyedéves jelentését fogadja és amennyiben szükséges intézkedést tesz;
- * Megszünteti a felmerülő tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére;
- * Megállapítja és meghatározza a tűzvédelmet, tűzvédelmi szervezetet érintő finanszírozási lehetőségeket;
- * Közreműködik a Tűzvédelmi Szabályzat szükséges módosításában;

- * Biztosítja az iskola tűzvédelméhez kapcsolódó jogszabályok, kötelezően alkalmazandó szabványok meglétét;
- * Biztosítja a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét;
- * Biztosítja a tűzoltóság helyszíni gyakorlatozását;
- * Intézkedik az iskolában keletkező, vagy keletkezhető veszélyhelyzetek elhárítására;
- * Intézkedik a megfelelő szabványossági vizsgálatok elvégzésére, szükséges tűzvédelmi berendezések beszerzésére;
- * Elősegíti az iskola tűzvédelmének fejlődését;
- * Gondoskodik megfelelő tűzvédelmi képesítéssel rendelkező szakember alkalmazásáról, azon a területen, ahol azt tűzvédelmi jogszabály előírja;
- * Intézkedik új építési anyag, szerkezet, építési mód, tűz, vagy robbanásveszélyes anyag, készülék, gép, berendezés, technológia alkalmazásának, gyártásának engedélyezésére, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítás beszerzésére;
- * Azokat a változásokat, amelyek a létesítményben a tűzoltást, mentést befolyásolhatják, az illetékes tűzoltóság felé szóban és írásban is bejelenti, a tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni a tűzvédelmi szolgáltató által.
- * Intézkedik arra, hogy a létesítmény területén a veszélyre figyelmeztető, illetve tájékoztató feliratok beszerzésre és elhelyezésre kerüljenek;
- * A területen keletkezett tüzesetről a tűzoltóságot tájékoztatja és segíti a hatóság munkáját a tűzvizsgálat elvégzésében;
- * Elősegíti a telephely tűzvédelmi előírásainak megtartását, és megismerését;
- * Ellenőrzi a telephely területén a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, meglétét;
- * Tűzvédelmi hiányosságok esetén intézkedik azok megszüntetésére, a hatáskörébe tartozó hiányosságokat megszünteti;
- * Tűzvédelmi szabálysértőkkel szemben kezdeményezi a szükséges felelősségrevonást;
- * Javaslatot tesz a Tűzvédelmi Szabályzatban szükséges változtatásokra;
- * A területen engedélyezi a Tűzoltóság helyszíni gyakorlatozását és szükség esetén közreműködik a feladatok végrehajtásában;
- * Tűzvédelmi irányítás keretében negyedévenként beszámoltatja a Tűzvédelmi Tagokat;
- * Részt vesz a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen, biztosítja annak lehetőségét, valamint az ellenőrző hatóság részére a szükséges tájékoztatást megadja;
- * Szükség esetén eltérést kezdeményez, a szakhatóság felé, azonos biztonságot nyújtó előírásokra vonatkozó javaslat megtételével;
- * Műszaki és gazdasági javaslatokkal elősegíti a tűzvédelem fejlesztését;
- * Intézkedik arra, hogy azok a munkavállalók, akik a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi oktatásban nem részesültek, annak megszerzéséig munkatevékenységet ne végezzenek;
- * Oktatás keretén belül ügyel arra, hogy a munkavállalók a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat elsajátítsák, valamint arra is, hogy a szervezettel kapcsolatba kerülők, vagy szolgáltatást igénybevevők az előírások rájuk vonatkozó részét megismerjék;
- * Véleményezi vagy véleményezteteti a tűzveszélyes munkavégzési engedélyeztetést, szükség szerint gondoskodik a megfelelő felügyelet meglétéről, biztosítja az eseti előírások meglétét, megtartásukat ellenőrzi;
- * Azoktól a dolgozóktól, akik nem az előírásoknak megfelelően végzik a tűzveszélyes tevékenységet bevonja a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt;
- * Gondoskodik a telephely beépített és egyéb tűzvédelmi berendezéseinek, oltóanyagainak készenlétben tartásáról, szabványos vizsgálatuknak a meglétéről;

* Gondoskodik a szabványossági vizsgálatok meglétéről, valamint arról, hogy az időszakos felülvizsgálatra kötelezett berendezések, készülékek állandóan üzemképes állapotban legyenek és a kötelező ellenőrzések azokon végre legyenek hajtva;

A tűzvédelmi szolgáltató feladatai

Alapvető feladatait, jogait és kötelességeit a tűzvédelmi törvény, valamint a törvény végrehajtó rendeletei határozzák meg, elsődlegesen a megbízási szerződésben lefektetett tűzvédelmi tevékenységeket látja el, irányítja, ellenőrzi a tagok tűzvédelmi tevékenységét.

Rendszeresen tűzvédelmi szemlét tart (legalább havonta, ill. szükség szerint), és az esetleges tűzvédelmi hiányosságokat feltárja. Az így feltárt hiányosságokról tájékoztatja az igazgatót.

Azokra a hiányosságokra, amelyek könnyedén elháríthatók és saját erőből is intézkedni tud, azt elhárítja.

Közvetlen életveszély felfedezése esetén azonnal megteszi a szükséges intézkedést, a vezető azonnali tájékoztatása mellett.

Folyamatos ügyintézéssel, tájékoztatással biztosítja, hogy az ügyvezető érdemi információk birtokába jusson, s így eleget tehessen a törvényekben, jogszabályokban, szabványokban és egyéb szabályzati előírásokban rögzített tűzvédelmi kötelezettségeknek.

Kidolgozza a változásokból, illetve egyéb körülményekből adódóan szükségessé váló új tűzvédelmi szabályzatot, valamint gondoskodik naprakészen tartásáról.

A hatósági és felügyeleti szervek ellenőrzésein részt vesz.

Vállalja, hogy folyamatos tűzvédelmi ellenőrzést valósít meg a kivitelezési munkák végzése során.

A telephelyen megtartja az időszakos tűzvédelmi oktatásokat, szükség esetén a vizsgáztatásokat. Gondoskodik arról, hogy az oktatásról nyilvántartás naprakészen legyen vezetve.

Ellenőrzi a foglalkoztatási szabályok megtartását, javaslatot ad az igazgató részére a műszaki-, szervezési-, biztonságtechnikai hiányosságok megszüntetésére.

Segíti az iskolát szaktanácsaival a hatósági ügyek bonyolítása terén.

Adatszolgáltatást biztosít a felügyeleti szervek tájékoztatására az iskola tűzvédelmi helyzetéről, tevékenysége során megfelelő kapcsolatot tart a külső szervekkel. A hatósági szervekkel kapcsolatot tartava biztosítja a gyors és rugalmas ügyintézés.

Tűzvédelmi szempontból minősíti a műveleti-, technológiai-, kezelési és karbantartási utasításokat, a beruházás tűzvédelmi helyzetre kiható terveit, illetve a rendkívüli körülmények között végzendő munkák terveit.

Biztosítja a hotelben az újfelvetelesek és a különféle szerződések alapján munkát végzők elsődleges elméleti tűzvédelmi oktatását.

A hatósági szervek által tartott ellenőrzéseken feltárt hiányosságok megszüntetéséről intézkedik, illetve arról az illetékes szerveket tájékoztatja.

Ellenőrzi a különféle, időszakos felülvizsgálathoz kötött berendezések, eszközök, készülékek előírt vizsgálatának elvégzését, azok nyilvántartásának naprakészségét.

Az iskolában dolgozók részére, amennyiben azok a feladatkörüktől eltérő tevékenységeket végeznek, a részükre szükséges tűzveszélyes munkavégzési engedélyt kiadja, illetve a feladat elvégzésére a dolgozót felkészíti.

A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások

Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadterén, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

A helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

A helyiségből, a szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tárolóedényénél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az üzemszerűen csepegő I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak fémszekrényben helyezhető el.

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.

A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.

A tűzoltó vízforrások a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.

A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.

A mentésre szolgáló nyílászárók helyét – a lakóépületek kivételével – a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.

A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

Tűzveszélyes tevékenység

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

Az iskola vonatkozásában az írásbeli feltételek meghatározására, valamint az előzetes egyeztetésre jogosult személy :

- Biri Imre igazgató
- Végh Sándor tűzvédelmi szolgáltató

Az írásbeli feltételeket a melléklet tartalmazza.

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozásokat a melléklet tartalmazza.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző személy, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

Dohányzás

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

Szállítás és vontatás

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.

A járművek robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell.

I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, a robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, égést tápláló gázt csak a nemzetközi vagy egyéb tűzvédelmi előírásnak megfelelő, hibátlan állapotban levő, tömören zárható vagy zárt edényben, valamint konténerben, tartályban, tartányban és erre a célra engedélyezett típusú tartálykocsikon szabad szállítani.

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg.

I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, a robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, valamint égést tápláló gázt szállító tartálykocsi, tehergépjármű mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan a veszélyre utaló feliratot vagy biztonsági jelet kell elhelyezni. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodás, műszaki követelmények hatálya alá tartozó anyagokat szállító járművek, vontatmányok esetében e felirat vagy biztonsági jel mellőzhető.

A 25 liternél nem nagyobb névleges űrtartalmú, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazó zárt edényeket – megfelelő sorrelválasztással, egymás felett több sorban – járművön legfeljebb a rakfelület oldalfalának magasságáig elhelyezve vagy zárt konténerben szabad szállítani. A 25 liternél nagyobb névleges űrtartalmú, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazó zárt edények csak egy sorban helyezhetők el.

A robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat.

Tárolás

Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén

a) 200 m³ feletti tároló helyiség földem- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,

b) a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy számítással igazolható az eltérő tárolás,

c) a tárolt anyag és a füstkötény függőleges síkja között 1 méter távolságot kell tartani.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot kiserelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést biztosították.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiserelő vagy a forgalomba hozó, valamint – a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék esetében – a felhasználó szervezet köteles elvégezni.

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.

Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.

Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

Tűzoltási út, terület és egyéb utak

Az üzemi helyiségben és a raktározásnál – ömlesztett tárolást kivéve – legalább a következő szélességű utat kell biztosítani:

a) a 40 méternél szélesebb helyiségben, középen vagy két oldalon, a 80 méternél szélesebb helyiségben pedig 40 méterenként, hosszirányban egyenes vonalban végighaladó 3 méter széles, mindkét esetben 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,

b) a 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben, hosszirányban 2,40 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,

c) a 10–15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú utat,

d) éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat,

A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Az üzemi és tárolóhelyiségekben – a 400 m²-nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos raktározás kivételével – a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és berendezések határolnak.

A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.

Kiürítés

Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

Tüzelő-, fűtőberendezések

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

A helyiségben ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani. Cserépkályhában a tüzelést a munka befejezése előtt 2 órával meg kell szüntetni és a kályhaajtót a helyiség elhagyásakor le kell zárni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.

A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

Szellőztetés

Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.

Ha a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.

A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.

A hő- és füstelvezető rendszer – általános célú – szellőztetésre igénybe vehető, ha a szellőztetés révén a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével, lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni.

Hő- és füstelvezetés

A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.

Csatornahálózat

Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

Gépi berendezés

Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos erő- és munkagép, készülék, eszköz helyezhető el és használható.

A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent.

Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését – technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor – megszünteti.

Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.

A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

A tűzveszélyes gépeket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni.

Villamos berendezés

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratúti utak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

Tűzoltó készülék, felszerelés

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie.

A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.

A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.

A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.

Gépjármű épület kapualjában – a családi házak kivételével – nem tárolható.

Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtani, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű jármű nem helyezhető el

a) cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén jóváhagyási jellel ellátott és jóváhagyási jellel ellátott berendezéssel felszerelt járművek kivételével

aa) pinceszinti, jármű tárolására alkalmas terekben,

ab) olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárát van, vagy amelyből pinceszinti vagy olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegőcseréje nem biztosított,

ac) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított,

b) sűrített földgáz üzemanyag esetén

ba) tömegtartózkodásra szolgáló vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át nem szellőzött terekben,

bb) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegeelőzés szabályai

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza

a) a kérelmező nevét és címét,

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,

e) az égetéssel érintett terület nagyságát,

f) az égetés folyamatának pontos leírását,

g) az égetést végző személyek nevét, címét,

- h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
- i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
- j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.

A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonátábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során a fentieket kell alkalmazni.

Éghető folyadékok tárolása és szállítása

Robbanásveszélyes osztályú aeroszol és I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.

Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.

A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.

Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.

A lakóépületeket kivéve a I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a robbanásveszélyes osztályú aeroszolt nem éghető anyagú polcon kell tárolni.

I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolhatók.

20 litert meghaladó mennyiségű I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá

a) legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m³ mennyiségű felítató anyagot,

b) 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m³ mennyiségű felítató anyagot

kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.

4-nél több parkolóállásos gépkocsitároló helyiségében legalább 1 db szóróeszközt és legalább 0,05 m³ mennyiségű felitató anyagot kell hozzáférhető helyen tartani.

Éghető folyadékok és olvadékok tárolása fekvő, hengeres acéltartályokban

A tartályok közelében hordozható tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A tűzoltó készülékek mennyiségének meghatározása a mértékadó tűzfelület alapján történjen. A tűzoltó készülék föld alatti tartályok esetén legalább 34A és 144B vizsgálati egységtűz oltására, föld feletti tartályok pedig legalább 55A és 233B vizsgálati egységtűz oltására legyen alkalmas.

Az esetleg szabadba kikerült és szétfolyt folyadékot haladéktalanul fel kell itatni. Erre a célra a tárolóterén tartálycsoportonként 0,1 m³ száraz homok vagy 0,05 m³ száraz, nem éghető abszorbens felitató anyagot kell tartani.

Ellenőrzések, karbantartás, felülvizsgálat

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás **üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 3. mellékletben** foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha

a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tüzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy

b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.

Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.

Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során

a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,

b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét.

c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és

d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás

a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,

b) sértetlen állapotáról,

c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,

d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,

e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és

f) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről

való szemrevételezéses meggyőződést.

Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus ellenőrző rendszer

a) az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és

b) az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható formában dokumentálja.

A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során

a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,

b) szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a működőképességről és a hatékonyságról,

c) a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és

d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi.

A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során elvégzi az időszakos felülvizsgálatot, amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás működésképtelenségét vagy nem megfelelő működését kiváltó okokat, körülményeket is. A rendkívüli felülvizsgálat elvégzését írásban dokumentálja és az üzemeltetőnek 1 példányt annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 5 munkanapon belül részére megküld.

A jogosult személy a karbantartás során

a) vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,

b) elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat,

c) a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja,

d) a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban jelzi és

e) indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának sűrítésére.

Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni.

Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül

a) a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy

b) az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.

Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető

a) a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz,

b) felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállításáig,

c) azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy

d) a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz.

Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelezései megegyeznek az üzemeltetőével.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.

Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása

Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

- a) az előírt készenléti helyen van-e,
- b) rögzítése biztonságos-e,
- c) látható-e,
- d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
- e) használata nem ütközik-e akadályba,
- f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
- g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
- h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
- i) karbantartása esedékes-e,
- j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
- k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.

Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.

A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek 3. mellékletben foglalt, táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.

A ciklusidők számítása alapkarakbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkarakbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.

A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza

- a) a létesítmény nevét és címét,
- b) a tűzoltó készülékek típusjelét,
- c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
- d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarakbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
- e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.

A 25 kg és az annál nagyobb töltetű tűzoltó készülék a gyártást követő 20 év után a tűzvédelmi szakértői névjegyzékben tűzoltó készülék szakértői területen szereplő személy által kiadott szakvélemény birtokában tartható készenlétben. Az élettartam a 20. évtől számítva kétszer öt évvel hosszabbítható meg.

A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata

A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

A felülvizsgálatot – a falitűzcsapszereknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve – tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

A tűzoltóvízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza

- a) a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását,
- b) a felülvizsgálat időpontját,
- c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és
- d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben

a) megvizsgálja

aa) a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,

ab) az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,

ac) a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát,

ad) a korrózió elleni védelem épségét,

b) elvégzi

ba) a vízhálózatról működő tűzoltóvízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és

bb) a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.

A föld alatti és föld feletti tűzcsapokat legalább félévenként a gyártó előírásai és a 268. §-ban meghatározott általános feladatok alapján kell felülvizsgálni, és évenként teljes körű felülvizsgálatot kell végezni.

Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások félévenkénti felülvizsgálatáról, öt évenkénti teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. Gondoskodik továbbá azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.

A féléves felülvizsgálat során a felülvizsgálatot végző személy megvizsgálja az oltóvíz mennyiségét, az utántöltésre való szerelvények állapotát, a szívóvezeték állapotát, a lábszelep működőképességét, fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét.

Szükség esetén a felülvizsgálatot végző személy az oltóvíz algásodásáról, iszaposodásáról, nagymértékű szivárgás észlelése esetén a szivárgás tényéről írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

Szükség esetén a felülvizsgálatot végző személy a fémből készült tartályoknál a korrózió elleni védelem szükségességéről írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

Víztárolók esetében az öt éves teljes körű felülvizsgálat során az általános és féléves feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy elvégzi

- a) a víztároló tisztítását,

- b) a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását,
- c) a szívóvezeték nyomáspróbáját,
- d) a fémszerkezetek festését és
- e) a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját.

A szívóvezeték nyomáspróbája a szívókosár nélküli, lezárt szívóvezetéken vízzel történik, a próbanyomás értéke 1,5 MPa, időtartama 5 perc. A nyomáspróba alatt a szerelvényeknél szivárgás nem megengedett.

Egyéb víztároló esetén a szívócső meglétének, karbantartottságának, a tűzoltásra tartalékoltt, előírt víz meglétének és a vízvételzés céljára kialakított kifolyócsonk megközelíthetőségének félévenkénti ellenőrzéséről a fenntartó gondoskodik.

A természetes vízforrások, mint tűzoltóvízforrások felülvizsgálatakor a kialakítástól függően kell az előírásokat kell alkalmazni.

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek – kivéve a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni áramköröket –, közösségi, ipari, mezőgazdasági és raktárlétesítmények, továbbá lakókocsok, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények, valamint a kikötők következő villamos berendezéseire terjed ki:

- a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó névleges feszültségű áramkörök,
- b) a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülőlámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és
- c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.

Az alcím előírásai nem vonatkoznak

- a) az új berendezések üzembe helyezése előtt vagy üzembe helyezése során szükséges vizsgálatra,
- b) az áramszolgáltatói elosztóhálózatokra, a vasutak munkavezetékeire, a járművek villamos berendezéseire és a bányák mélyszíni, föld alatti erősáramú berendezéseire, továbbá az olyan hordozható berendezésekre, amelyekben az áramforrás a berendezés részét képezi.

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

- a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,

- b) egyéb esetben legalább 6 évenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

Villámvédelem felülvizsgálata

A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

- a) a létesítést követően az átadás előtt,
- b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
- c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként,

c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,

d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,

felül kell vizsgálatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,

b) a létesítést követően az átadás előtt,

c) a 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és

d) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A helyiségekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások

Iroda

A helyiségben a tevékenységhez nem kapcsolható éghető anyagot és éghető folyadékot még ideiglenes jelleggel sem lehet tárolni.

A helyiségben csak a tevékenységhez kapcsolódó éghető anyagokat lehet tárolni a szükséges mennyiségben. Az iratokat lehetőleg iratfűzőben szorosan lezárva kell tárolni, hogy tűz esetén a lapok közé a lángok nehezen juthassanak.

Elektromos gépek (kávéfőző, rezsó stb.) csak nem éghető alátéttel üzemeltethetők, azokat használat után elektromosan le kell választani.

A villamos berendezést, kapcsolót, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A helyiséghez közel, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően 1 db 6 kg-os (ABC jelű) porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezésekor, eltávozás előtt a helyiséget utolsónak elhagyó személynek a villamos gépeket, berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolnia, illetve a villamos hálózatról le kell választania. Hétvégét megelőző utolsó munkanapon, illetve hosszabb munkaszünetet megelőző utolsó munkanapon az összes elektromos berendezést a villamos hálózatról le kell választani.

A helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles meggyőződni arról, hogy a helyiségben olyan körülmény, ami tüzet okozhat eltávozása után nem marad.

Jelen szabályzatban foglaltak betartásáért a helyiségben tevékenységet végző személyek a felelősek.

Az épületben lévő tűzoltó készülékeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni, rongálásuk, helyükről való eltávolításuk Szigorúan tilos és büntetőjogi következményei vannak!

A tűz- és robbanásveszélyes anyagot bevinni tilos.

Az asztalokat és székeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a menekülés lehetőségét biztonsággaal lehetővé tegyék.

Öltöző

Az öltöző területére éghető folyadékot, éghető anyagot a munkavállalók ruházatán kívül bevinni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

Az öltözőben a ruhákat csak a kijelölt helyen lehet tárolni, ülőalkalmatosságon a tárolás tilos! Lehetőség szerint az ülőalkalmatosságon ruhafélét még ideiglenesen sem célszerű tárolni.

Az öltözőben a szekrények és ülőalkalmatosságok mentén kialakított közlekedési utakat állandóan biztosítani kell, azokat leszűkíteni még átmeneti jelleggel sem lehet.

A helyiség berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a biztonságos közlekedésre (kb. 80 cm) elegendő út állandóan szabadon maradjon.

A villamos berendezések kapcsolóit, a tűzoltó készüléket, továbbá az azokhoz vezető utakat eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

Az öltöző területén kávéfőzőt, villamos főzőlapot üzemeltetni tilos! Hajszárító berendezést üzemeltetni lehet, de azt a szekrényben csak teljesen kihűlt állapotban lehet elhelyezni.

Az öltöző bejáratának közelében könnyen hozzáférhető, jól látható helyen 1 db 6 kg-os (ABC jelű) porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

A tűzoltó készüléket rendeltetésétől eltérő célra használni nem szabad.

A vasalót csak nem éghető anyagú aljzaton szabad tárolni.

Eltávozás előtt a helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles a helyiség áramtalanítását elvégezni, köteles meggyőződni arról, hogy a helyiségben tüzet okozó körülmény nem maradt.

Raktárak

A raktárban a tárolási egységek között úgy legyenek a berendezési tárgyak, tárolt anyagok elhelyezve, hogy legalább 0,8 m széles közlekedési út szabadon maradjon.

A helyiség villamos világításától az anyagokat olyan távol kell elhelyezni, hogy azokra gyújtási veszélyt ne jelenthessen. A világítást a helyiség elhagyása után ki kell kapcsolni.

A raktár területén is a dohányzási tilalom érvényes!

A raktárban a jellegtől eltérő, más anyagot tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet.

A raktár védelmére a raktár bejáratánál elhelyezett 6 kg-os (ABC jelű) porral oltó tűzoltó készülékeket kell elhelyezni.

Anyagbeszállítás alkalmával a beszállított anyag fogadását, kicsomagolását a raktárban kell elvégezni. A kicsomagolás alkalmával keletkezett éghető hulladékot az épületből folyamatosan ki kell szállítani a központi szeméttárolóba.

Az ajtót és a hozzá vezető utat és az elektromos berendezések kapcsoló szerveihez vezető utakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmeneti jelleggel sem lehet.

Festéket csak gyári csomagolásban szabad tárolni.

A raktárban "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó (I., II. tűzveszélyességi fokozatú) festékeket, hígítókat csak nem éghető anyagú polcon szabad tárolni.

Irattár

A helyiségben a dohányzás és a nyílt láng használata tilos! A tilalmat jelző feliratot a helyiség bejáratí ajtajának külső felületén, jól láthatóan kell elhelyezni.

A helyiség bejáratának közelében 1 db porraloltó készüléket kell elhelyezni.

Az irattár helyiségekben a közlekedő utakat állandóan szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni vagy leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

A tároló állványok között minimum 80 cm-es közlekedési utakat kell szabadon hagyni, amelyeket iratokkal, nyomtatványokkal eltorlaszolni nem szabad.

Az elektromos berendezések és felszerelések a helyiségekben mindenben feleljenek meg a vonatkozó szabvány előírásainak.

Az iratokat, nyomtatványokat úgy kell elhelyezni, hogy a fűtőtestektől, elektromos szerelvényektől 50 cm tűztávolság biztosítva legyen.

A létesítmény területén a tűzoltó készülékek, elektromos felszerelések, berendezések megóvásáért az irattár kezelője személyében felelős.

A közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén az ott tartózkodó személyek akadálytalanul eltávozhassanak.

Öngyulladásra-hajlamos anyagokat egyéb anyagokkal együtt tárolni nem szabad.

Az anyagokat egymástól elkülönítetten, anyagnemenként csoportosítva, az előírt tárolási távolságok betartásával kell elhelyezni és tárolni.

Irattárban az éghető anyagú födém tetőszerkezet és az éghető anyagok között minimum 1 m tűztávolságot kell biztosítani.

Teakonyha-étkező

A helyiség bejáratának körzetében 1 db porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

A konyha területén dohányozni tilos! Nyílt lángot vagy szabadon izzó elektromos készüléket, nyílt lángú világító testeket használni nem szabad. Dohányozni csak az erre kijelölt helyiségben szabad, amit "DOHÁNYZÓHELY" feliratú táblával kell jelölni.

A megvilágításra szolgáló elektromos berendezést az MSZ 1600-3 sz. szabvány szerint kell szerelni és karbantartani.

Elektromos berendezéseket, fogyasztó készülékeket működtető készülékek fémburkolatait, a fémburkolatú védő csövek és kábelszerű vezetékek fémköpenyét, a lámpatestek fémburkolatait a szabványban előírt érintésvédelemmel kell használni.

Elektromos fogyasztó készülékeket csak helyhez kötötten szabad üzemeltetni. A fogyasztó készülék csak olyan kivitelű lehet, hogy szerkezete folytán pára és nedvesség gyakorlatilag ne hatolhasson be, vagy nedvesség ne ártson a szigetelésnek.

A konyhában csak tömített kapcsolókat szabad használni. A kapcsolók fogantyúja csak nem nedvszívó anyagból készülhet.

A fűtőtestek 50 cm-es körzetében éghető anyagot elhelyezni nem szabad.

A konyha természetes vagy mesterséges szellőztetését biztosítani kell.

Gáztüzelésű berendezéseket csak a gázszolgáltató vállalat és a tűzvédelmi hatóság előírásai szerint szabad üzemeltetni

A konyha területén a rendre és a tisztaságra fokozott gondot kell fordítani. Munka végeztével az összegyűjtött éghető hulladékot és szemetet a kijelölt szeméttároló helyre kell elszállítani.

Elektromos berendezések, vezetékek csak hibamentes állapotban használhatók, azok nedves kézzel történő érintése tilos!

Szabadterek

A szabad tereken elhelyezett anyagokat anyagnemenkénti csoportosításban kell tárolni. Ezeken a helyeken A-B tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat, tűzveszélyes folyadékokat, gázféleségeket elhelyezni és tárolni tilos!

Azokon a helyeken, ahol anyagféleségek vannak elhelyezve, vagy tárolva, dohányozni nem szabad.

A szabad tereken a rendre és a tisztaságra fokozott gondot kell fordítani.

Az összegyűlt éghető hulladékot naponta a kijelölt szeméttároló helyre kell szállítani.

Az egység területén a szabad tereken kizárólag a gépjárművek tárolására kijelölt helyeken szabad a gépjárműveket elhelyezni. Egyéb helyeken parkolni szigorúan tilos !

Létesítményen belül gépjárművekkel csak a sebességkorlátozó táblákon feltüntetett sebességgel szabad közlekedni.

Textilanyag, takarítószer raktár

A helyiségben a dohányzás és nyílt láng használata tilos ! A tilalmat jelző feliratot a helyiség bejáratí ajtajának külső felületén jól láthatóan kell elhelyezni.

A helyiség bejáratának közelében 1 db P 6-os porraloltó tűzoltó-készüléket kell elhelyezni.

A helyiségoen a tárolóállványok között előírt távközt, valamint a kijáráthoz vezető közlekedési utat eltorlaszolni, vagy leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

Olajjal, zsiradékkal szennyezett textilneműt fémlemez-szekrényben vagy jól záródó fedővel ellátott, fémlemezből készített dobozban kell tárolni, a többi textilanyagtól elkülönítve.

Elektromos berendezések és vezetékek csak hibamentes állapotban használhatók.

Tantermek

A teremben rendszeresített padokon vagy asztalokon és székeken túlmenően önálló ülő alkalmatosságot elhelyezni nem lehet.

A padsorokat egymás mellett úgy kell elhelyezni, hogy két tanuló kényelmesen tudjon közlekedni. A táskákat a pad közlekedési út felé eső részén elhelyezni nem szabad.

A helyiségben ideiglenesen vagy állandóan használt televíziót, rádiót, írásvetítőt a használat befejezése után a hálózatról le kell választani.

Abban a helyiségben ahol tüzelésű berendezést használnak, ott a tüzelőberendezések és az egyéb éghető anyagok között legalább 1 méter távolságot kell tartani.

A termék kijáratának közelében semmiféle anyagot elhelyezni nem lehet, se a belső se a kijárat oldalán.

A foglalkozások befejezésekor az elektromos berendezéseket minden esetben ki kell kapcsolni.

A fentiek betartásáért a teremben tanítást végző nevelő a felelős.

Szükség esetén a tanterem védelmére szolgáló kézi tűzoltó készüléket a tanteremben is el lehet helyezni, de célszerű a terem előtti folyosóra tenni azt. A tanteremben tanuló gyermekek részére a tűzoltó készülékek használatát a pedagógusok rendkívüli oktatás keretén belül bemutathatják. A tűzoltó készüléket a rendeltetésétől eltérő célra használni azonban tilos.

Ügyelni kell arra, hogy a szemléltető eszközök, illetve egyéb éghető anyagok a villamos világítótestektől megfelelő távolságra legyenek elhelyezve.

A tanteremben található villamos konnektorok elzárásáról minden esetben gondoskodni kell.

Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tűz- és robbanásveszélyes anyagok - ragasztó - nyílt láng közelébe ne kerüljön.

Karbantartó műhely

A helyiségben a dohányzás és a nyílt láng használata tilos, amelyet a bejárat ajtaján és a helyiségben jól látható módon meg kell jelölni.

A helyiségben 1 darab kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni, lehetőleg a kijárat közelében jól látható helyen elhelyezve.

A helyiségben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat (szerelő spray, festék, stb.) csak az egyéb anyagoktól elkülönítetten szabad elhelyezni.

A helyiségben 1,2 méter széles közlekedési utat kell biztosítani, amelyet leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

A helyiség villamos berendezéseinek kapcsolóit illetve a tűzoltó készüléket minden esetben szabadon kell hagyni.

A helyiség elhagyása előtt a világítást és az egyéb villamos berendezéseket a villamos hálózatról le kell választani.

Áruszállítás alkalmával az érkezett anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a körbejárhatóságuk biztosítva legyen. A kicsomagolást és az áruféleségek elhelyezését a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. A feleslegessé vált éghető csomagoló anyagokat a helyiségből el kell távolítani.

Az anyagok tárolásánál ügyelni kell arra, hogy az éghető anyagok és az elektromos kapcsolók, világító testek közötti távolság az 1 métert meghaladja.

A műhelyben tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, köszörülés) tilos végezni.

A tárolt anyagok azonosíthatóságát biztosítani kell, rendezett tárolás mellett.

Tűzvédelmi oktatás

A szükséges tűzvédelmi ismeretek megszerzése, az ismeretek bővítése, szinten tartása érdekében a dolgozókat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az oktatás megfelelő időtartamú legyen, szükség szerint felosztva elméleti és gyakorlati részre.

Az oktatás végén minden esetben meg kell győződni arról, hogy a jelenlévők az ismereteket megfelelő szinten elsajátították-e.

Aki a tűzvédelmi oktatáson nem vett részt, annak pótoktatást kell szervezni 30 napon belül.

Aki az oktatáson, pótoktatáson nem vett részt illetve a biztonságos munkavégzéshez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, az ismeretek megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztatható!

A tűzvédelmi oktatásnak minden esetben ki kell terjednie az alábbiakra:

- a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére;
- a munkafolyamatokra vonatkozó tűzvédelmi előírásokra;
- a jelen szabályzatban foglalt tűzvédelmi előírások ismertetésére;
- a tűz esetén meghatározott feladatokra, tűz esetén a követendő magatartásra, tűzjelzés lehetőségére, módjára;
- a munkahelyen elhelyezett tűzoltó készülékek, eszközök és felszerelések használatára;
- a tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményeire.

Tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni

- Minden új dolgozót munkába állás előtt, különös tekintettel munkaterületének sajátosságaira. Ezen oktatás keretében a teljes tűzvédelmi anyagot oktatni kell
- Új berendezés, készülék, technológia esetén abban az esetben, ha ez tűzvédelmileg indokolt, és csak az érintett dolgozókat.
- A területen keletkezett tüzeset után rendkívüli oktatást kell tartani minden dolgozónak.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző dolgozót a tevékenység megkezdése előtt.
- Az áthelyezett dolgozót, akinek a munkahelye változott.
- Új berendezés, készülék, technológia esetén abban az esetben, ha ez tűzvédelmileg indokolt, és csak az érintett dolgozókat.
- Meghatározott időre alkalmazott dolgozót (meghatározott feladat ellátására, helyettesítésre felvett), aki a területen munkát végez.

Jelen szabályzat *mellékletében* a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet által meghatározott foglalkozási ágakban csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek foglalkoztathatók. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) megszervezése az Ügyvezető által megbízott, az OKF-en, vagy MKI-n regisztrált oktatásszervező feladata. Az elveket a *melléklet* tartalmazza.

Ismétlődő oktatás

- A felsoroltaktól függetlenül minden dolgozót évente legalább egy alkalommal ismétlődő oktatásban kell részesíteni.

Az oktatások dokumentálása

A tűzvédelmi oktatást nyilvántartó naplónak tartalmaznia kell:

- az oktatás időpontját, helyét;
- az oktatás tárgyának tematikáját;
- az oktatás jellegét (újfelveételes, pótoktatás, áthelyezett stb.);
- az oktatást végző nevét, aláírását;
- az oktatásra kötelezettek névsorát, munkakörét;
- az oktatáson jelenlévők aláírását;
- az esetleges beszámoltatás formáját, eredményét.

A munkavállalók tűzvédelmi továbbképzését évi egy alkalommal kell elvégezni, melyre az oktatási anyagot a tűzvédelmi szolgáltató állítja össze.

Az illetékes helyi vezetők az oktatási anyag megismeréséről, elsajátításáról gondoskodnak, az oktatásra kötelezettek az anyag elsajátítása után, tűzvédelmi tesztet töltenek ki.

A tűzvédelmi oktatás igazolására a tűzvédelmi oktatási naplót kell kitölteni.

Az a munkavállaló, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztatható.

Mellékletek

TŰZRIADÓ TERV

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt előszóval jelezni a veszélyben lévőknek.

Késedelem nélkül értesíteni kell a tűzoltóságot:

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 7. Tűzoltóság telefon: **105;** vagy **557-250**

fax: **557-259**

4027 Debrecen, Böszörményi út 46/56 Tűzoltóság telefon: **523-523**

fax: **523-512**

általános segélyhívó: **112**

Indokolt esetben(baleset,életveszélyes állapot): a **Mentők** a 104-es,vagy a **361-144**-es számon hívhatók. Telephelyük: 4200 Hajdúszoboszló Jókai sor 3

Abban az esetben, ha a tűz olyan területen van (kazánház, stb.), hogy a gázvezeték sérül, tűzbe kerül, úgy az illetékes gázszolgáltatót értesíteni kell:

Neve: **TIGÁZ RT.** Telefonszám: **06-80-300-300**

Abban az esetben, ha a tűz olyan területen van, hogy az épület külső áramtalanítását el kell végezni az illetékes áramszolgáltatót értesíteni kell.

Neve: **E-ON** Telefonszám: **80/210-310**

- A tűzjelzés módjai, eszközei:

- a.) tűzjelző csengő(szakaszos működtetése jelzi a tüzet).
- b.) előszó (ha nincs más jelzési lehetőség)

A tűzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell:

- A tüzeset, káreset pontos címét, helyét;
- mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyben;
- emberélet van-e veszélyben;
- a jelentő személy nevét, címét, telefonszámát.

- **A tűzjelzés után értesíteni kell:**

a.) az iskola megbízott igazgatóját, és a tűzvédelmi szolgáltatót (élőszóval, illetve telefonon).

Biri Imre 06 30/388 5729

Végh Sándor 06 20/928 4456

Az értesítések után a portás nyissa ki az udvari kaput, ezzel lehetővé téve a tűzoltóság felvonulását.

(A tűzoltóság „felvonulási” útvonulatát mindenkor szabadon kell hagyni, hogy az emberélet mentést és a tűz oltását késedelem nélkül meg lehessen kezdeni. A „felvonulási” útvonala, a kézilabda pálya mögötti parkoló, valamint a kollégium felőli, konyha melletti közlekedési út)

Biztosítsa a továbbiakban a tűzoltó egységeknek az épületbe történő zavartalan bejutását.

Adjon információt a megérkezett tűzoltók vezetőjének és cselekedjen annak utasítása szerint.

Az igazgató és a tűzvédelmi szolgáltató tájékozódjon a kialakult helyzetről, és annak függvényében tegyék meg a szükséges lépéseket.

A tűzoltóság megérkezése után segítsék azok munkáját és a továbbiakban a tűzoltás vezetőjének utasításai alapján cselekedjenek.

Amennyiben az épület elhagyására (kiürítésére) kerül a sor, mindenki a hozzá legközelebb eső, szabadba vezető ajtó irányába meneküljön.

A többi dolgozó lehetőség szerint, egymást segítve igyekezzon gátolni, lassítani a tűz továbbterjedését és segítse minden tanuló biztonságos kijutását az épületből. Az épület tanulók általi biztonságos elhagyásának biztosítása mindig az éppen órát adó tanár felelőssége és feladata.

A tüzet észlelő személy jelzésére minden dolgozó, akiknek a jelen szabályzás feladatot ad, a legrövidebb úton, higgadtan, fegyelmezetten végrehajtja a feladatát.

Azon dolgozók, illetve személyek, akik számára jelen szabályzat feladatot nem tartalmaz, elhagyják a területet, az udvaron, ill. a főbejáraton keresztül és a tűz ellen védett területen gyülekeznek.

A terület elhagyásának módja:

A sport pálya, valamint a Gönczy P. u. felé eső szabad területek.

A tűz ellen védett területnek minősülnek a sport pálya, valamint a Gönczy P. u. területe.

A munkavállalók tűz esetén szükséges tennivalói

A tűz oltását, amennyiben az esetleg eredménnyel járhat, a rendelkezésre álló eszközzel meg kell kezdeni és megszakítás nélkül folytatni kell a tűz teljes oltásáig, illetőleg - amíg az életveszély nélkül lehetséges - a tűzoltóság kivonulásáig, beavatkozásáig.

Végrehajtják: az adott területen éppen ott tartózkodó dolgozók, tanárok

Az iskola környezetében lévő vízszervezési helyeket (földalatti tűzcsapokat) szabaddá, hozzáférhetővé kell tenni, a riasztott tűzoltó egységeket fogadni kell, az egység parancsnokának a tűz jellegéről, helyéről, veszélyforrásokról tájékoztatást kell adni.

Vízszervezési helyek:

Gönczy P. u.13,

Kenézy u. 2/a.,

Erzsébet u. és az Ady E. u. sarkán lévő tűzcsapok.

Végrehajtja: portás

Feszültségmentesítést végre kell hajtani és a tűzoltás vezetőjének azonnal jelenteni.

Végrehajtja: karbantartó

Amennyiben lehetséges az emberi élet veszélyeztetése nélkül a még nem égő anyagokat, értékes tárgyakat (pl. számítógép, stb.) a tűz által nem veszélyeztetett, biztonságos helyre kell szállítani.

Végrehajtja: az adott területen éppen ott tartózkodó dolgozók

Amennyiben személyi sérülés történik, a sérült személyeket biztonságos helyre kell szállítani, alapvető elsősegélynyújtásban kell részesíteni, ezzel párhuzamosan a mentőket értesíteni.

Végrehajtja: elsősegély-nyújtásra kijelölt dolgozók

3. Főbb veszélyforrások tűz esetén

3.1 . Az iskola helyiségei közül legveszélyesebb tűzvédelmi szempontból a

- kazánház
- karbantartó műhely

A főbb veszélyforrásokról a kikergetett tűzoltó egységek vezetőjét tájékoztatni kell, a védekezési módok, tűzoltó taktikai szabályok szakszerű végrehajtása érdekében. (a tájékoztatás megadása a portás, vagy az igazgató feladata a helyzettől, napszaktól függően)

A keletkezett tüzet a rendelkezésre álló porraloltó készülékkel lehet elsődlegesen eloltani.

Kiseb kezdeti tűz esetén a visszagyulladás veszélyével számolni kell, ezekben az esetekben a hűtést (vagy tűzoltó-készülékes felügyeletet) biztosítani kell.


A létesítmény területén keletkezett tüzek oltásában, a műszaki mentésben a dolgozók életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvételükkel, tudásuk szerinti adatok közlésével kötelesek közreműködni.

Az iskola területén a tűz oltásának felelőse a tűzoltásvezető, aki csak a tűzoltóság tagja lehet.

A tűzoltásvezető a tűzoltáshoz:

- magánszemélyeket, dolgozókat a tűz oltásában és a mentési munkálatokban a tőlük elvárható mértékben közreműködésre kötelezhet;
- járműveiket, eszközeiket, felszereléseiket, anyagaikat igénybe veheti;
- szükség esetén a veszélyeztetett területre bontással is behatolhat;
- a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti illetéktelen vagy veszélyeztetett személyek, valamint anyagi javak eltávolítását;

Handwritten: **Handwritten: "Handwritten"**

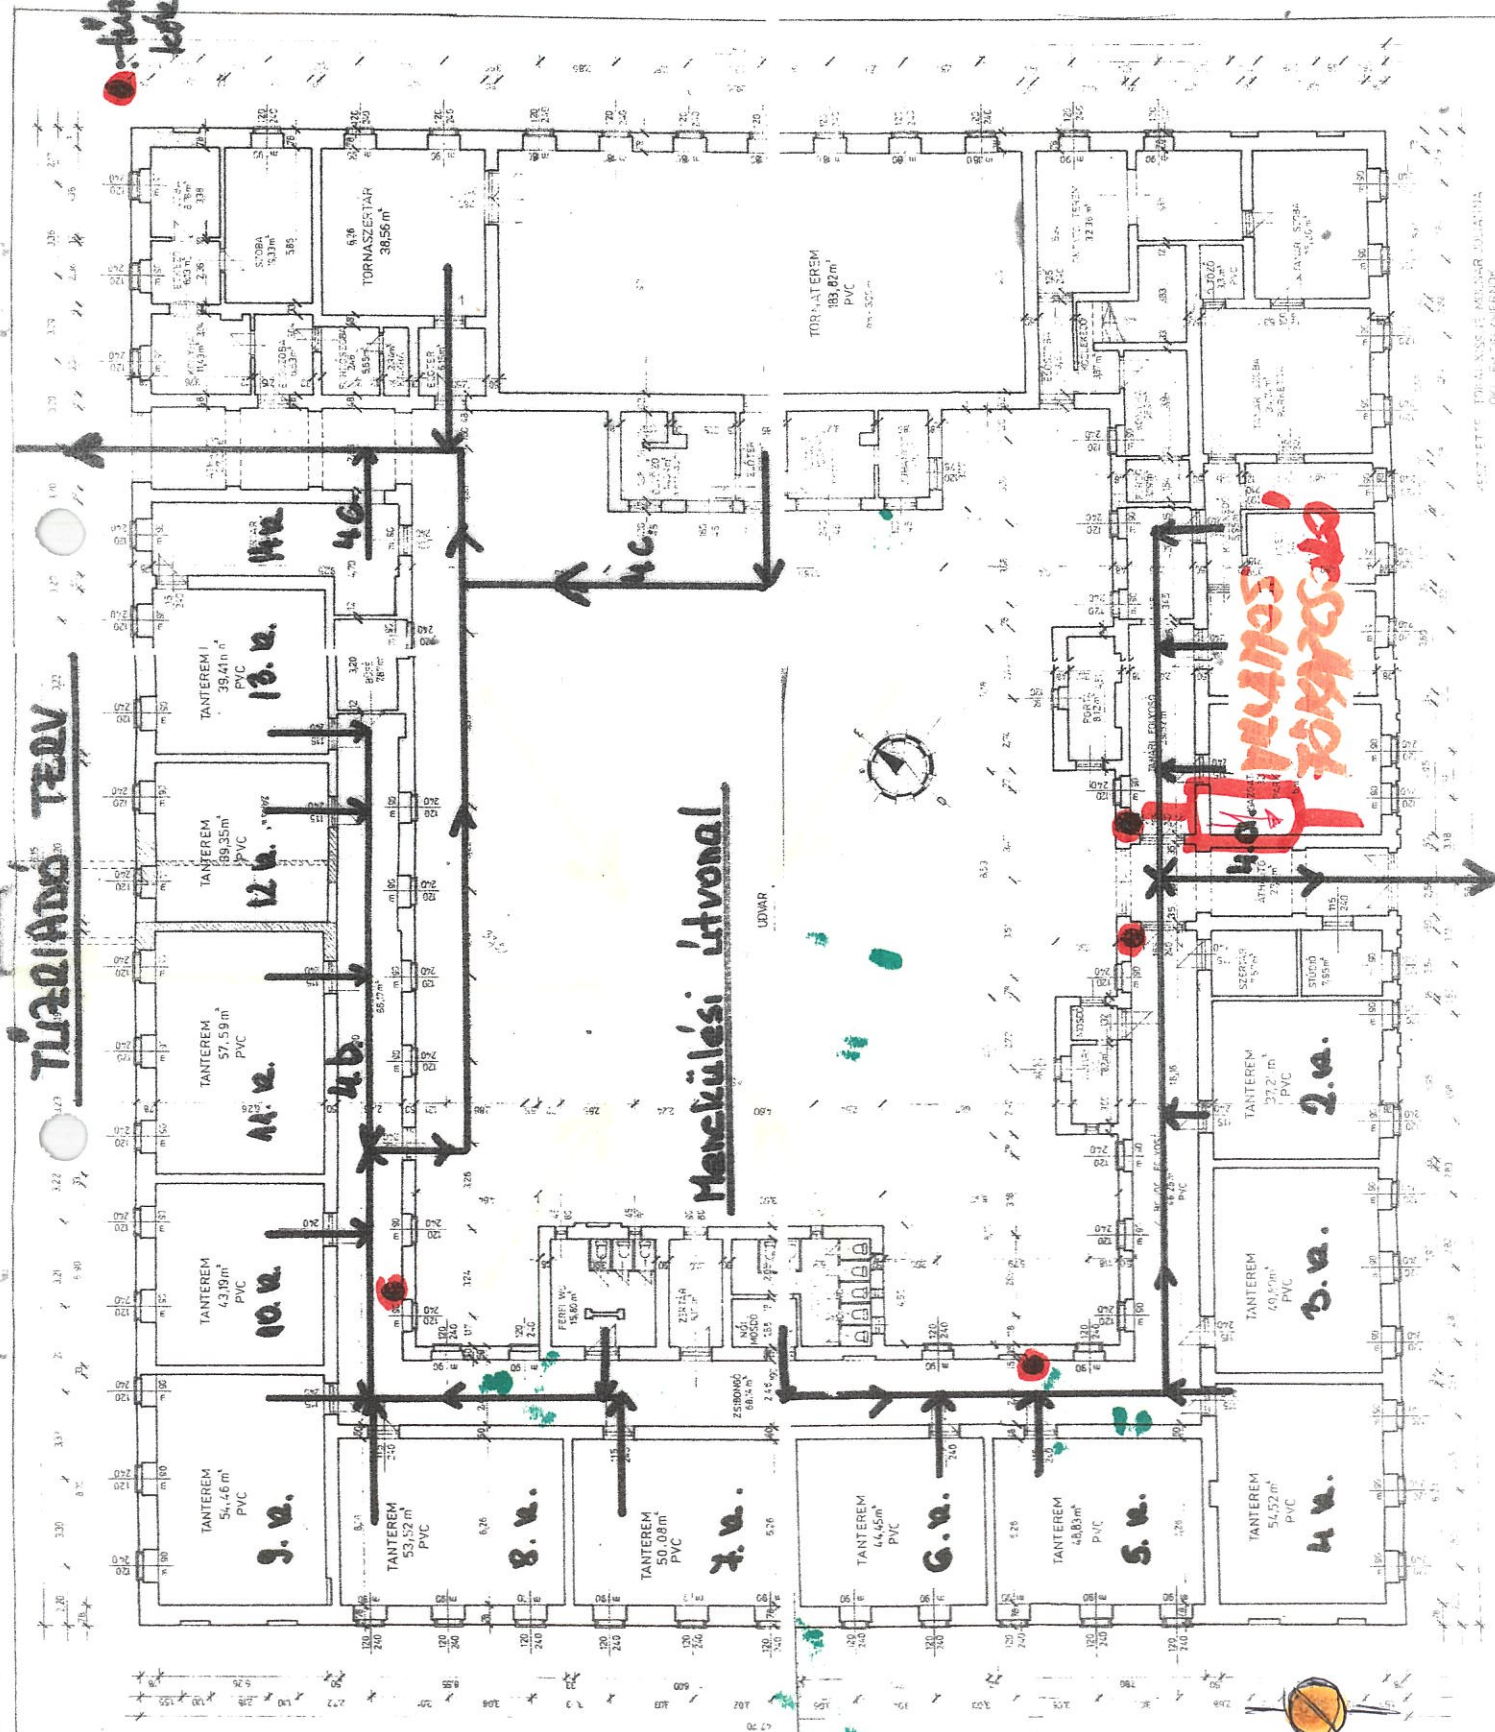


2
Mankülesi út vonal

07/07/2017

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖRÉPI TUD. A HAJDUSZOBOSZLÓ, GÖNCZY P. I
JULIUS 1956 FELMERÉS ALAPRAJZI MÉRÉS KESZLET 1955 + AUGUSTUS
MÉRÉS ALAPRAJZI MÉRÉS KESZLET 1955 + AUGUSTUS

"A" "B"

[illegible]

TÁRSAS TEREM
KÖNYVTÁR
1. B. ÉMELT
ENEDT

11. B. ÉMELT

11. B. ÉMELT

KÖNYVTÁR

PSZICHOLÓGUS


1. B. ÉMELT

LEGTER

TÁRSAS
TEREM

26.

25.

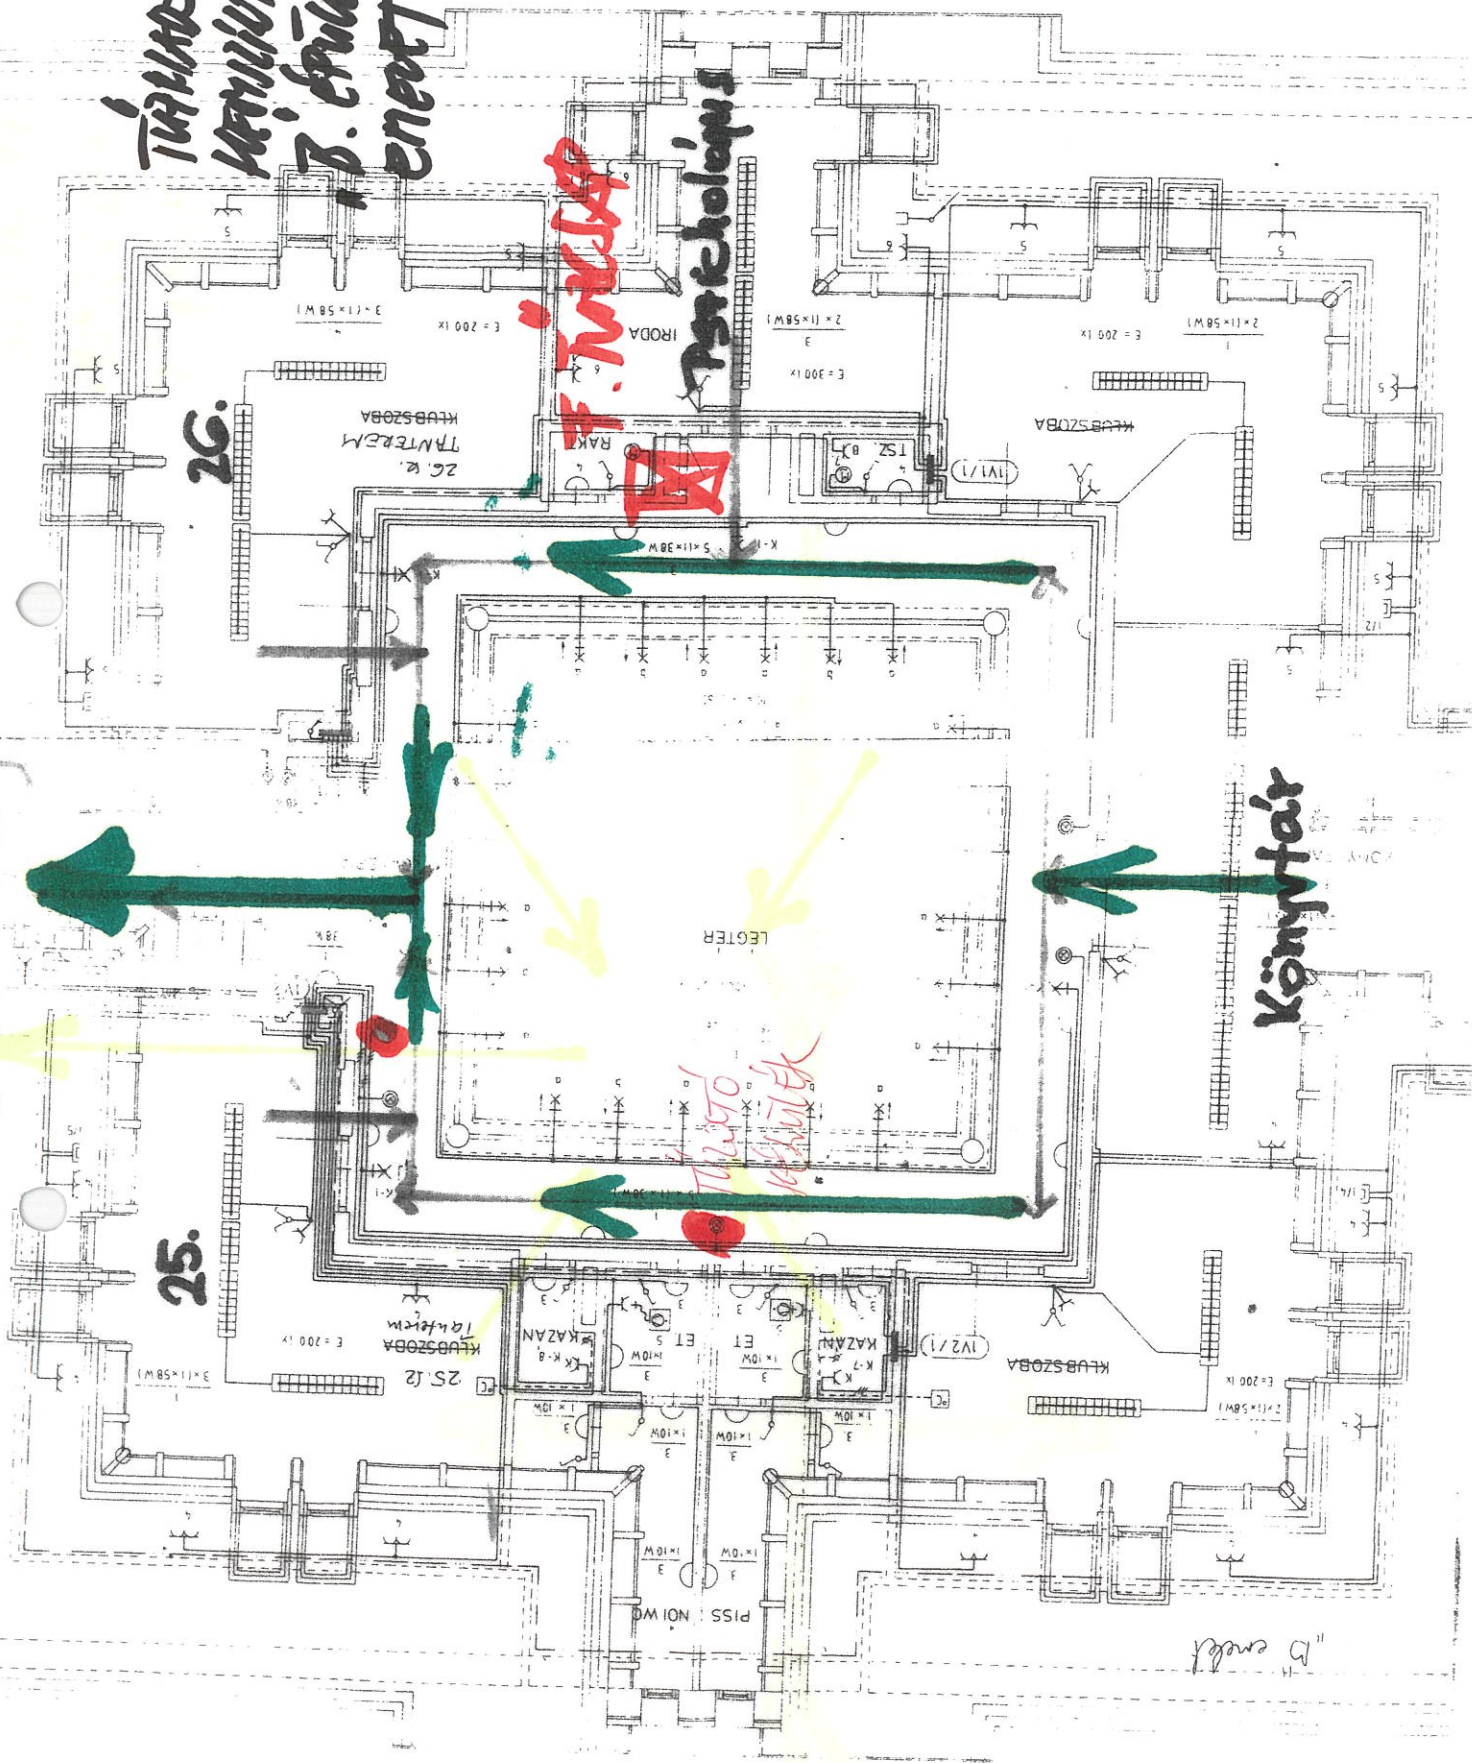

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének írásos meghatározása

A megtartott helyszíni szemle alapján az 54/2014. (XII. 5.) BM sz. rendelet értelmében engedélyt adok az alábbi munkák elvégzésére:

Munka megnevezése:.....

.....

Munkavégzés pontos helye:.....

.....A

munkavégző

neve:.....

A fenti tevékenységet az alábbi időpontok betartása mellett kell elvégezni:

Kezdési idő: 20 .. év.....hónapnapóraperc

Befejezési idő: 20 .. évhónapnapóraperc

A munka végzésénél az alábbi tűzvédelmi felszereléseket, készüléket, felügyeletet kell biztosítani:

Tűzoltó készülék / berendezés /

felszerelés.....

.....

Biztosítandó

felügyelet.....

.....

Vonatkozó tűzvédelmi

szabályok:.....

.....

.....
engedélyt adó neve, aláírása

A fentieket tudomásul vettem és az elhelyezett felszerelésekért mint a munka végzője felel.

.....

munkavégző neve, aláírása

.....

tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma

....., 20évhónapnap

A tűzveszélyes tevékenység végzésének helye szerinti vezető által előírt, betartandó tűzvédelmi előírások

.....
.....

.....

kiegészítést tevő neve, aláírás

Hajdúszoboszló, 20évhónapnap

A tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött foglalkozási ágak és munkakörök

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

a tűzvédelmi bírságok

melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez⁷⁰

	Tűzvédelmi szabálytalanság	Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/	Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/
1.	Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő	100 000	1 000 000
2.	Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges	200 000	3 000 000
3.	Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő	100 000	1 000 000
4.	Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított	30 000/kijárat	45 000/kijárat
5.	Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított	60 000/kijárat	90 000/kijárat
6.	Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal	200 000/kijárat	300 000/kijárat
7.	Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal	300 000/kijárat	400 000/kijárat
8.	Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése	60 000	500 000
9.	Az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével)	60 000	500 000
10.	A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése	100 000	3 000 000
11.	Jogszabály, vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása	60 000	200 000
12.	Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított	50 000	1 000 000
13.	Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása	50 000	1 000 000

14.	Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása	30 000	2 000 000
15.	A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése	100 000/a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy	
16.	a) Tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) b) Tűzolókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	50 000/készülék 30 000/készülék	
17.	Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér a) legfeljebb 100 m ² alapterületű: b) 101–500 m ² alapterületű: c) 500 m ² feletti alapterületű:	100 000/rendszer 200 000/rendszer 400 000/rendszer	400 000/rendszer 1 000 000/rendszer 2 000 000/rendszer
18.	Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya	150 000/rendszer	1 500 000/rendszer
19.	Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt.	60 000	1 000 000
20.	Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya	40 000	1 000 000
21.	Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása	30 000	1 000 000
22.	Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása	100 000/fő	
23.	Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért	100 000/eltiltott fő	
24.	Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéseért (természetes személy vagy gazdasági társaság)	100 000	1 000 000
25.	Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése	100 000	1 000 000
26.	a) Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a	60 000	1 000 000

	tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt b) Ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott	60 000	1 000 000
27.	Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt	100 000/munkavállaló	
28.	Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt	100 000/munkavállaló	
29.	Ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja	100 000	500 000
30.	Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készítették el	60 000	250 000
31.	Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza	60 000	200 000
32.	Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket	60 000	2 000 000
33.	A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya	100 000/rendszer	1 000 000/rendszer
34.	A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya	50 000/rendszer	300 000/rendszer
35.	Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítetteti el	60 000	130 000
36.	A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé	30 000	1 000 000
37.	Ha a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak	100 000	1 000 000

	megfelelően végezte		
38.	A tűzoltó technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése	100 000	1 000 000
39.	Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét	300 000	3 000 000
40.	Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén	20 000	60 000
41.	A pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése	100 000	1 000 000
42.	A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tüzesetek megelőzéséről nem gondoskodik	60 000	200 000
43.	Jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának hiánya, működésének akadályozása	100 000	1 000 000
44.	Építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozat tűzvédelmi hatósághoz való megküldésének elmulasztása	30 000	100 000
45.	Tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz	100 000	1 000 000

18. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

Táblázat, az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezetéhez

	A		B		C		D	
1	érintett műszaki megoldás		üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
2			ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
3	tűzoltó készülék		3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap) ¹⁾ 12 hónap (+ 1 hónap), ²⁾ 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
4	fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5	beépített tűzjelző berendezés		1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét), 12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
6	beépített tűzoltó berendezés		1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
7	tűz- és hibaátjelző berendezés		1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
8	tűzoltósági kulcsszéf		1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
9	tűzoltósági rádióerősítő		nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
10	tűzoltó felvonó		3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
11	evakuációs hangrendszer		1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
12	biztonsági világítás		1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
13	pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer		Minden rendezvény előtt , de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
14	tűzgátló lezárások	tűzgátló nyílászárók	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

15		tűzgátló záróelemek	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
16	hő és füst elleni védelem megoldásai	füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
17		füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
18		füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
19		füstcsappantyú, zsalu	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
20		füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
21		mobíl füstköteny	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
22	biztonsági tápellátásnak minősülő dízelaggregátor		1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
23	biztonsági tápellátásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység		1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

¹⁾ Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarakbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

²⁾ Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarakbantartása.


"B" emelet

"B" emelet


Könyvtár

Psychológus

Menekülesi irány

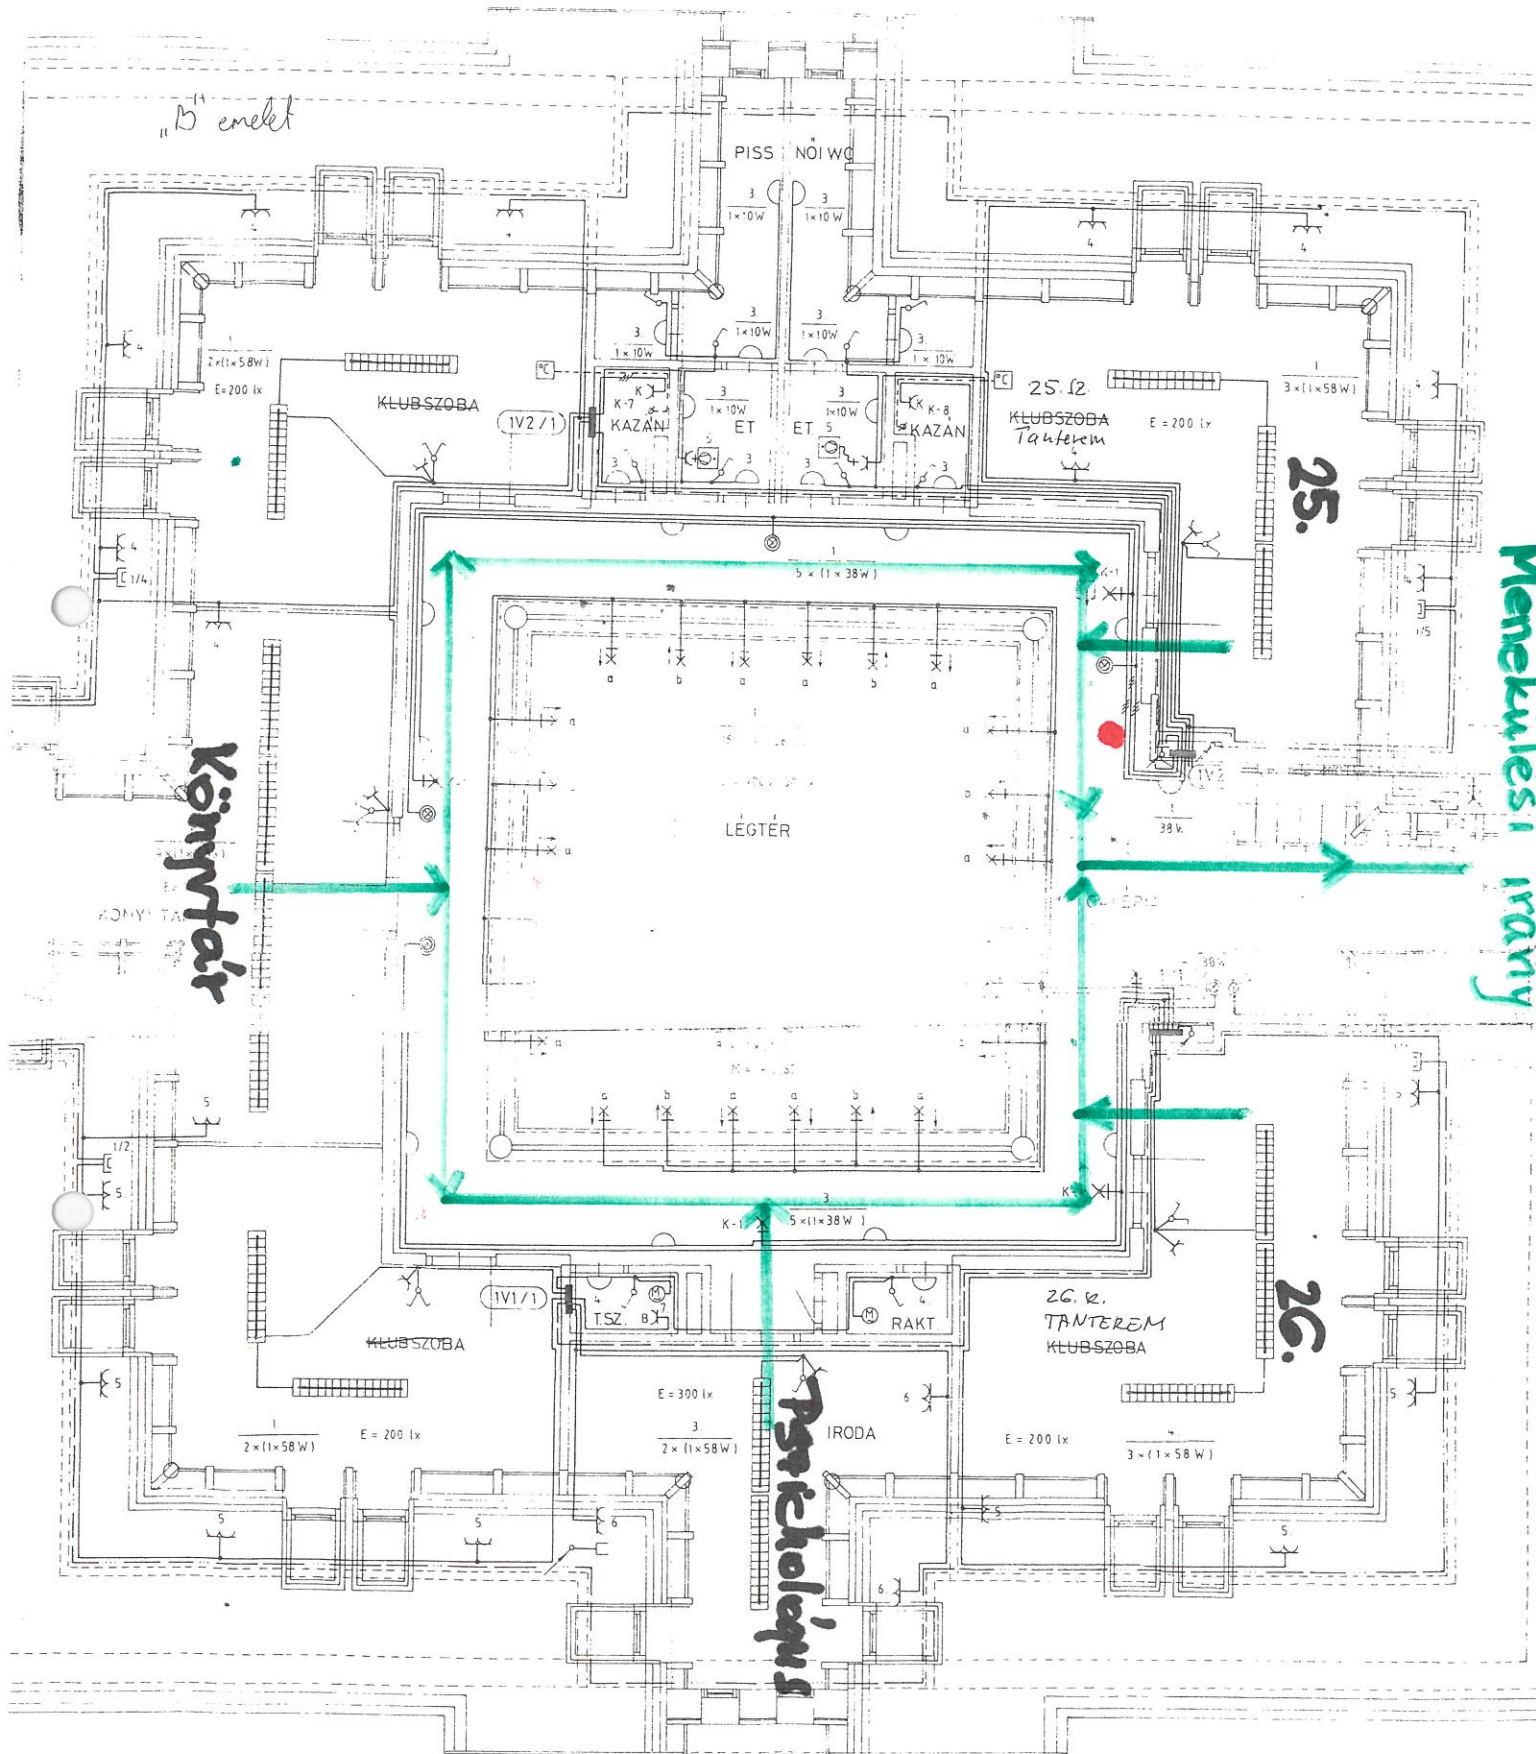


Menekules irāny

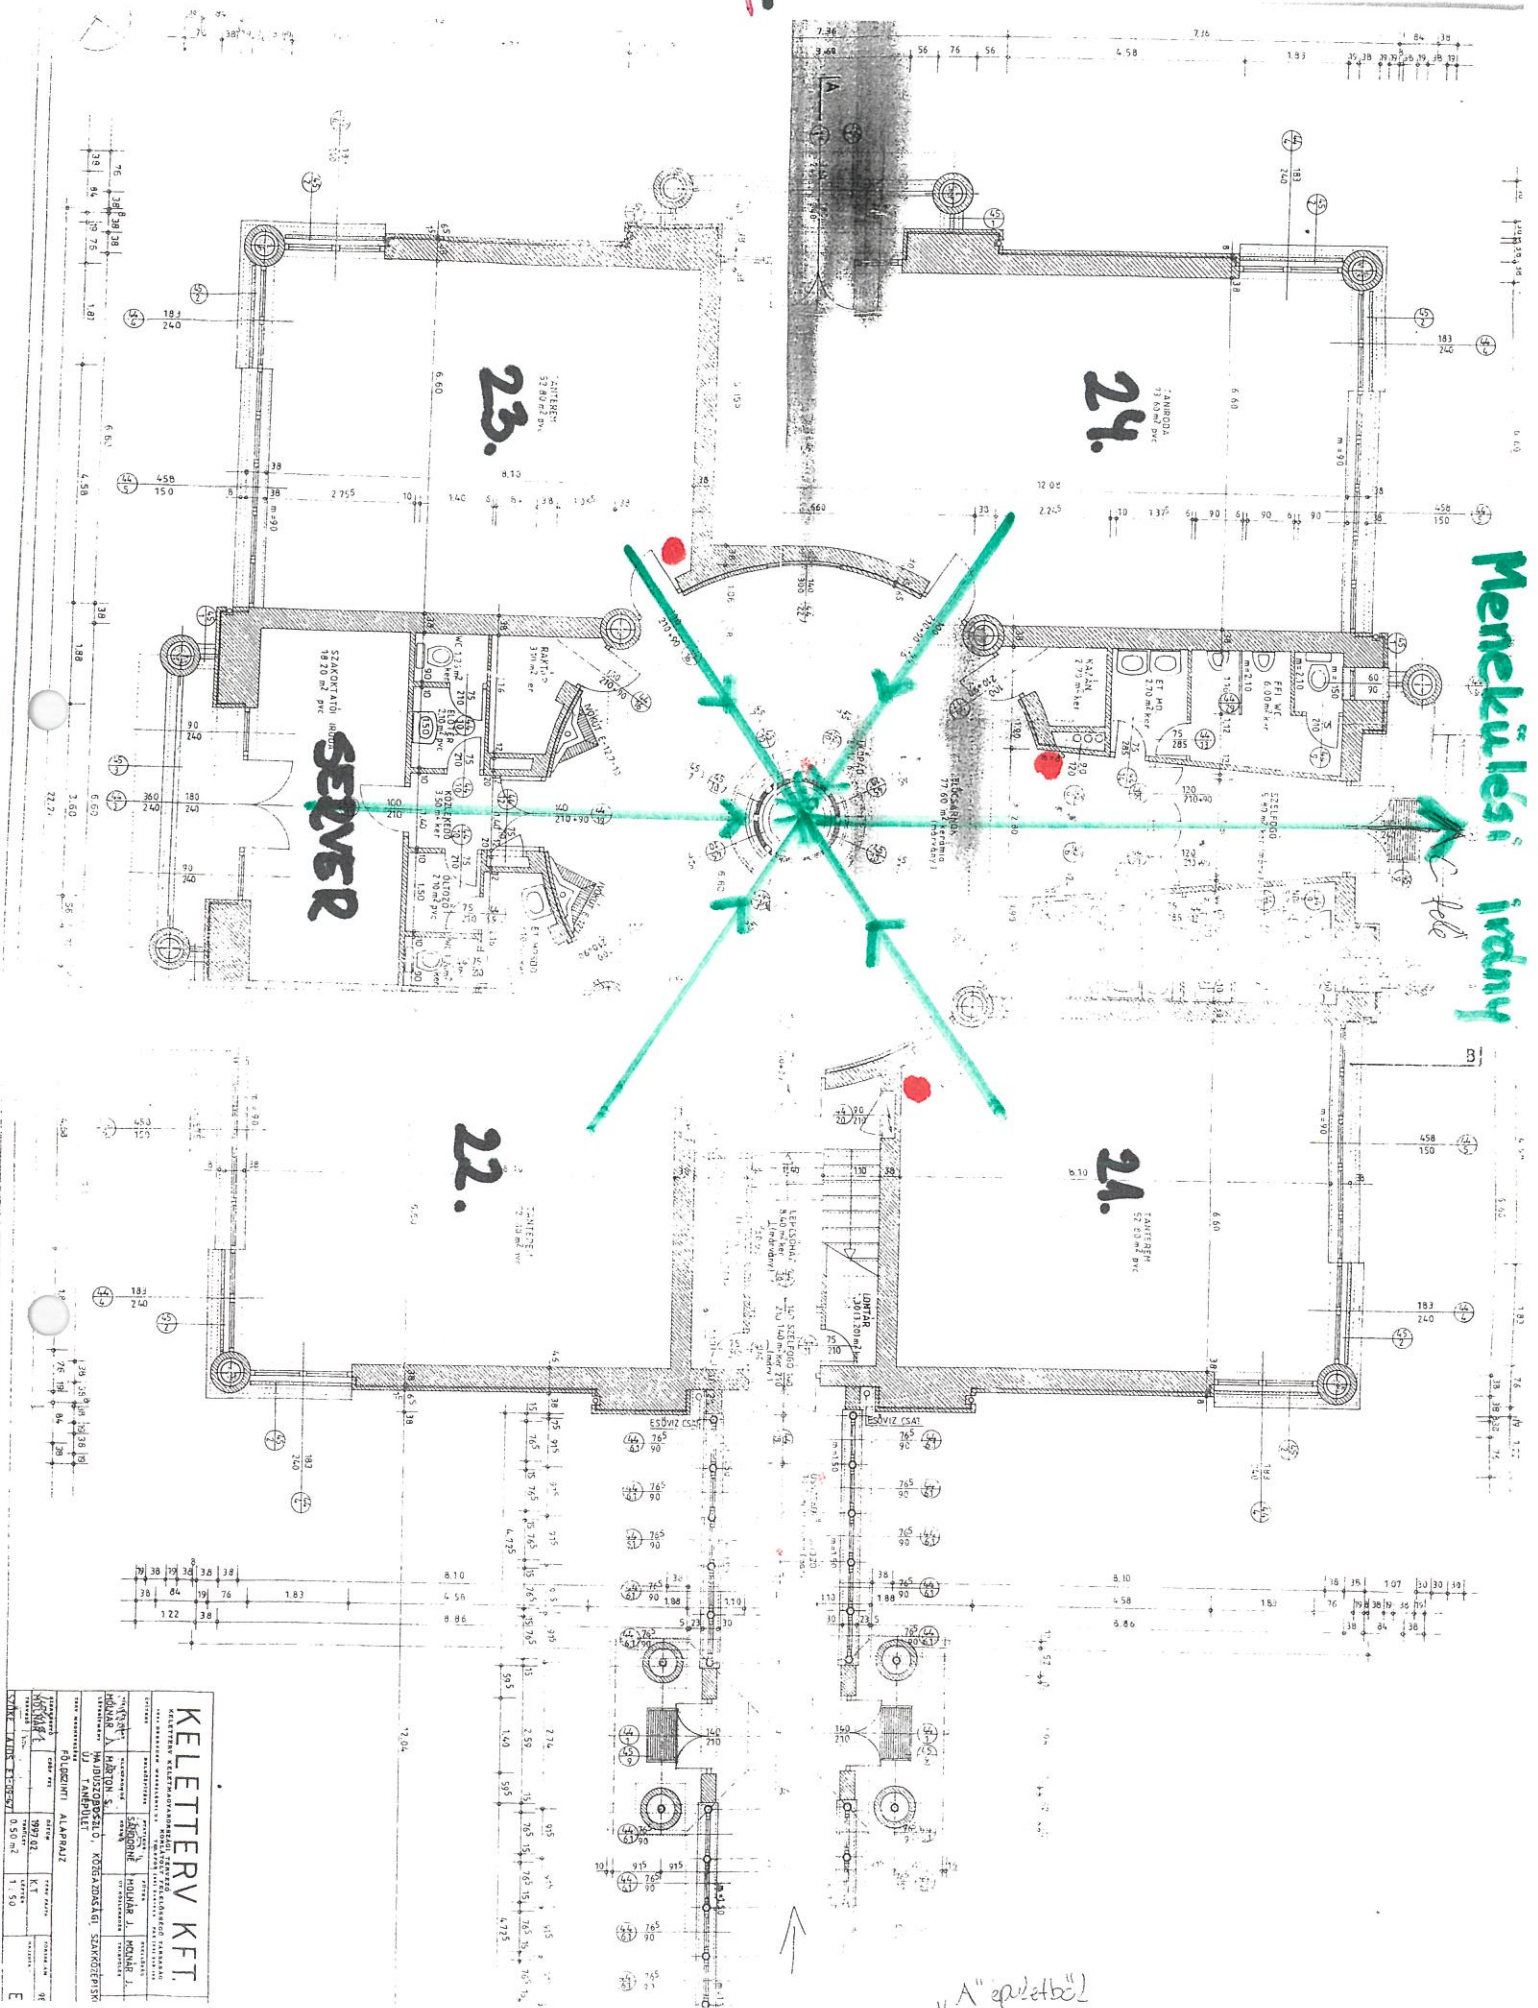

TÚRZÓDÓ TERV

• tároló
• konyhák

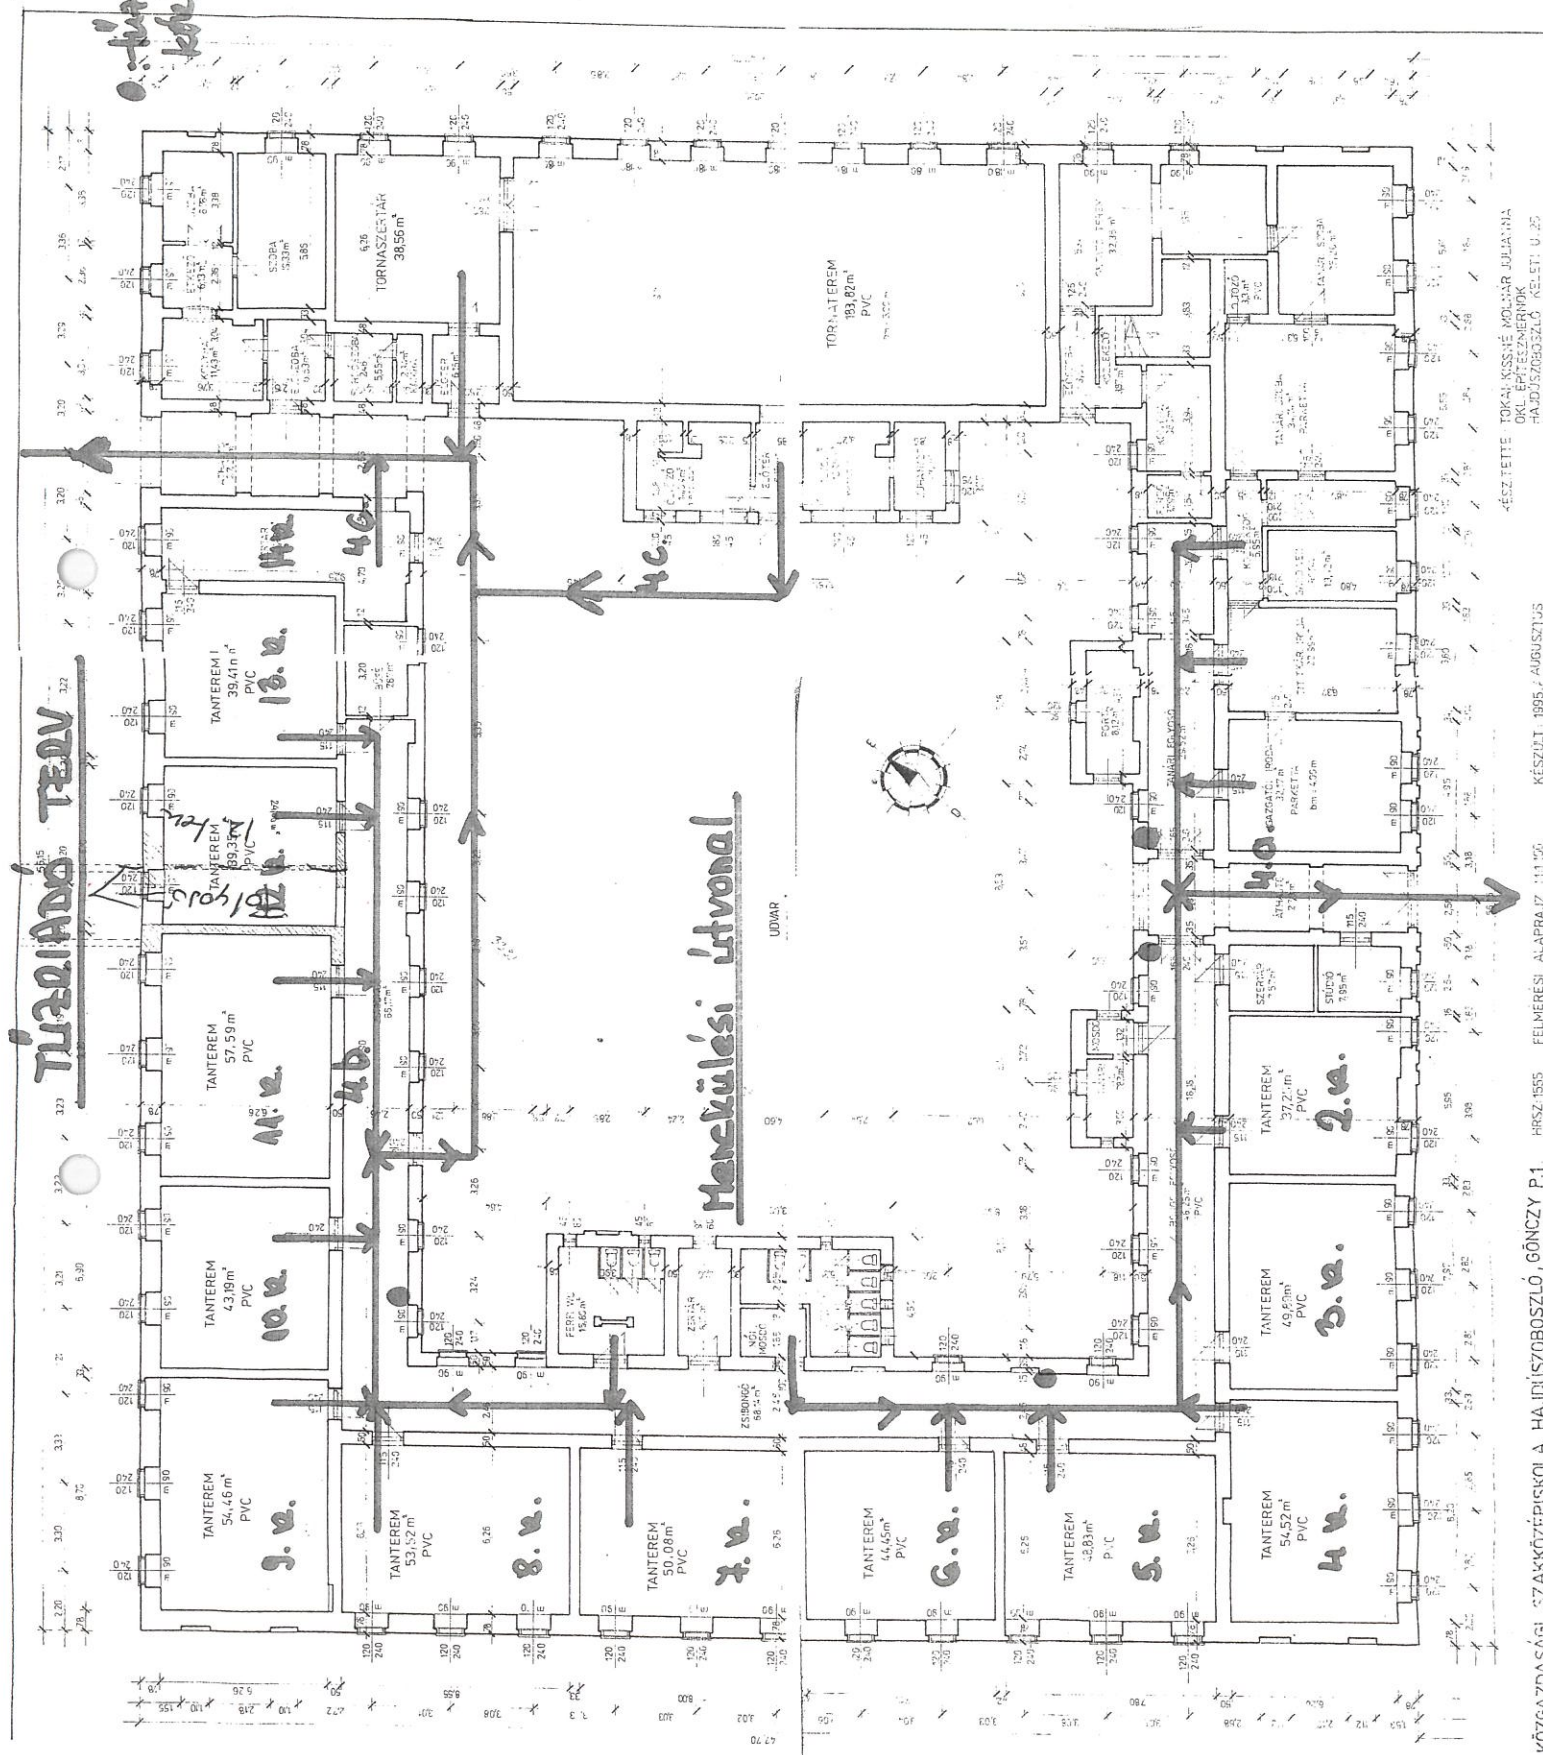

WC épület

Nórice 25.
a.

Menekülési irány

